

# Muse GP

centro-stanza / standalone

280x235 h.98

## Dati tecnici

Technical features

Max contenuto d'acqua Max water capacity	2500 l.
Jets idromassaggio Whirlpool jets	42 di serie (14 plus 28 small) 8 optional
Jets airpool Airpool jets	47

## Dati dimensionali

Dimensional features


Volume d'imballo Packaging volume	8.9 m <sup>3</sup>
Peso a vuoto Dry weight	450 kg
Peso con acqua Wet weight	2950 kg

## Caratteristiche elettriche


Electrical features

Voltaggio Voltage	220 380
Amperaggio Amperage	25 A (220V) 3x16 A (380V)
Tensione Tension	50 Hz
Potenza motore IDROMASSAGGIO WHIRLPOOL motor power	2.5 Hp 1x2 speed + 1.5 Hp with 8 jets optional
Potenza assorbita IDROMASSAGGIO WHIRLPOOL absorbed power	1.8 Kw 2 speed 0.38 Kw 1 speed + 1.2 Kw with 8 jets optional
Regolatore temperatura Temperature controller	3 Kw
Potenza motore AIRPOOL AIRPOOL motor power	1x800 watt optional


## Disegno tecnico / Technical drawing

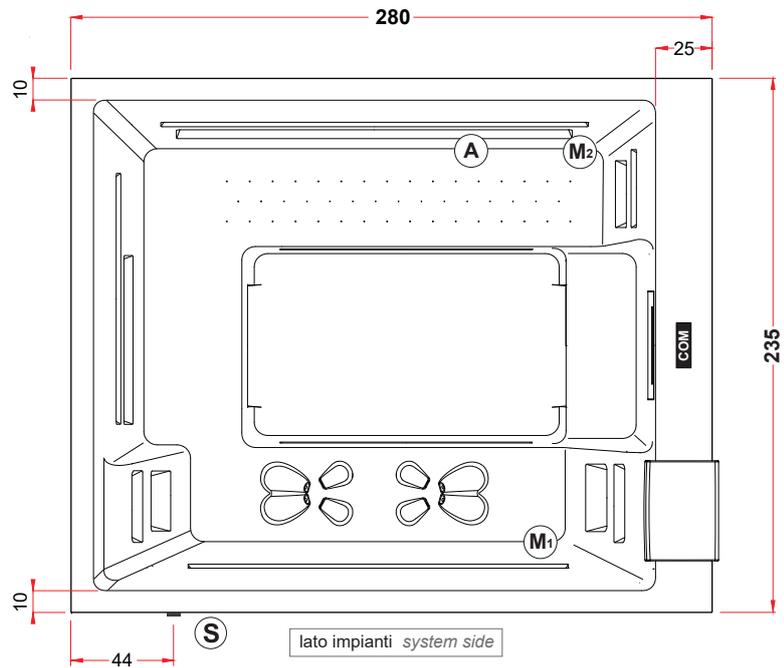


- Valvola di scarico **(S)** Draining valve
- Motore Idromassaggio **(M1)** Whirlpool Engine
- Motore Idromassaggio **(M2)** Whirlpool Engine
- Motore Airpool **(A)** Airpool Engine

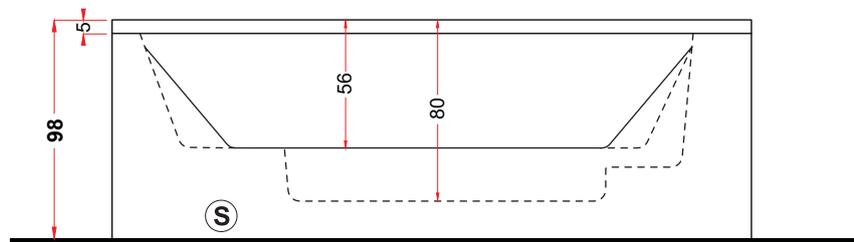

## Installazioni disponibili / Installations allowed

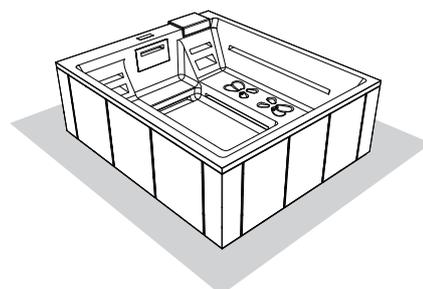


**A** centrostanza  
standalone

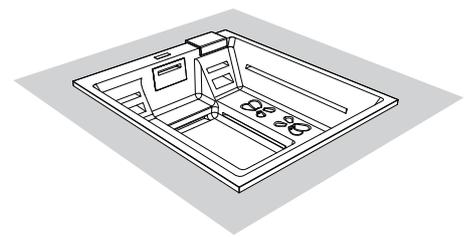

**B** centrostanza ad incasso  
built-in standalone

## Installazione idraulica - Installazione elettrica / Hydraulic installation - Electrical installation

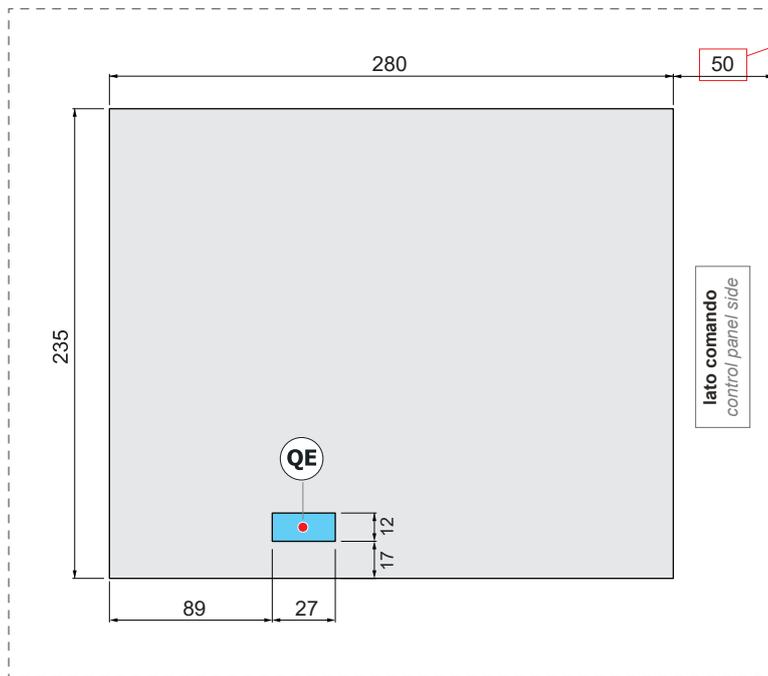

**centrostanza** > distanza minima da eventuali pareti  
**incasso** > luce del vano tecnico per ispezione

**Il collegamento elettrico deve essere predisposto all'interno dell'area indicata dal rettangolo azzurro.**  
*The electrical connection must be set up within the area indicated by the blue rectangle.*

**QE Allaccio alimentazione elettrica**  
**(sezione max del cavo 3x6 mmq / lunghezza 2 ml circa)**  
*Electrical connection with maximum cable section 3x6 mmq, approximate length 2 ml.*



**A monte dell'impianto idraulico si consiglia di installare dei rubinetti filtro. L'azienda declina problemi derivanti dalla mancata installazione dei suddetti.**

*It is recommended to install upstream of the hydraulic system of filter faucets. The company declines problems arising from failure to install them*


### NOTE

- L'impianto elettrico al quale si intende collegare la minipiscina deve essere conforme alle norme CEE.
- La minipiscina dovrà essere collegata ad un Sezionatore di rete (interuttore magnetotermico) con contatti distanziati min. 3mm. e ad un RCD (interruttore differenziale) di max 30mA.
- E' necessario che l'impianto dell'edificio sia presente un dispositivo di disconnessione bipolare.
- Deve esistere un efficiente impianto di terra.
- La minipiscina deve essere collegata all'impianto di terra dell'edificio in maniera permanente.
- *The electrical system to which the mini-pool will be connected must comply with CEE standards*
- *The minipool should be connected to a mains isolator (magnetothermic switch) with min. 3mm spaced contacts and an RCD (differential switch) of max 30mA*
- *It is necessary that the building electrical system is equipped with a bipolar disconnecting device*
- *The electrical system must be equipped with an efficient ground system*
- *The minipool must be connected to the building's ground system permanently*


## Predisposizione della sede / Preparation of the installation site

Soletta in calcestruzzo h. 10 cm minimo, perfettamente in bolla e adatta a sostenere il peso della minipiscina + il peso delle persone ospitabili


Concrete slab h. 10 cm minimum, perfectly level and able to support the weight of the minipool + the weight of the people within

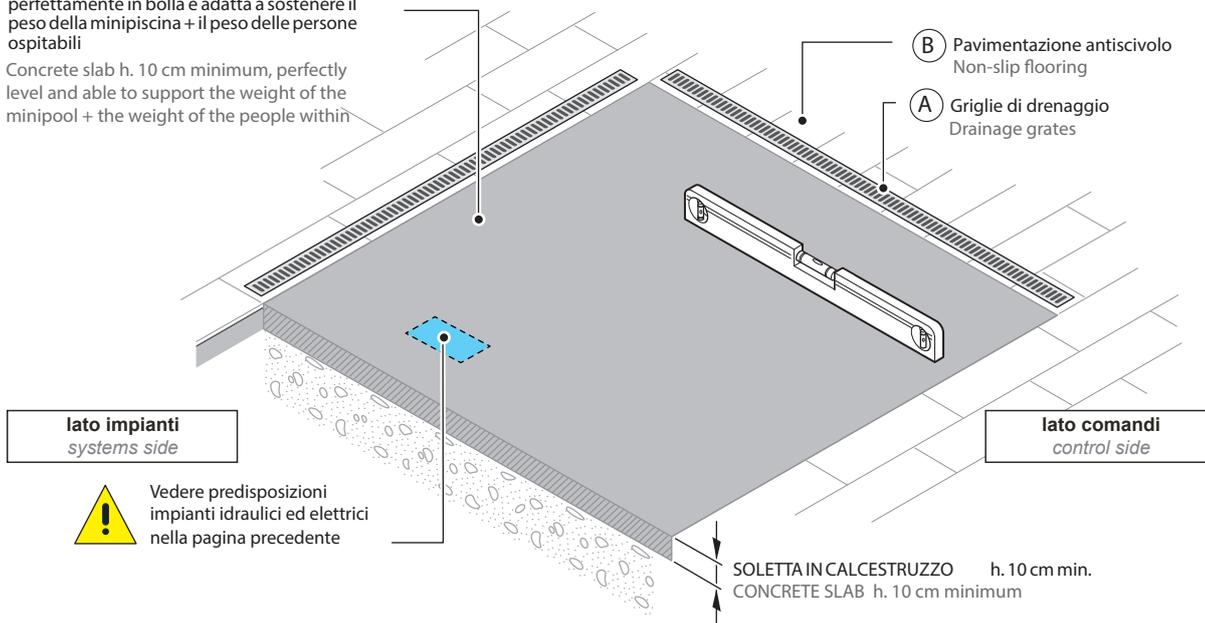

## Installazione ad incasso / Built in installation

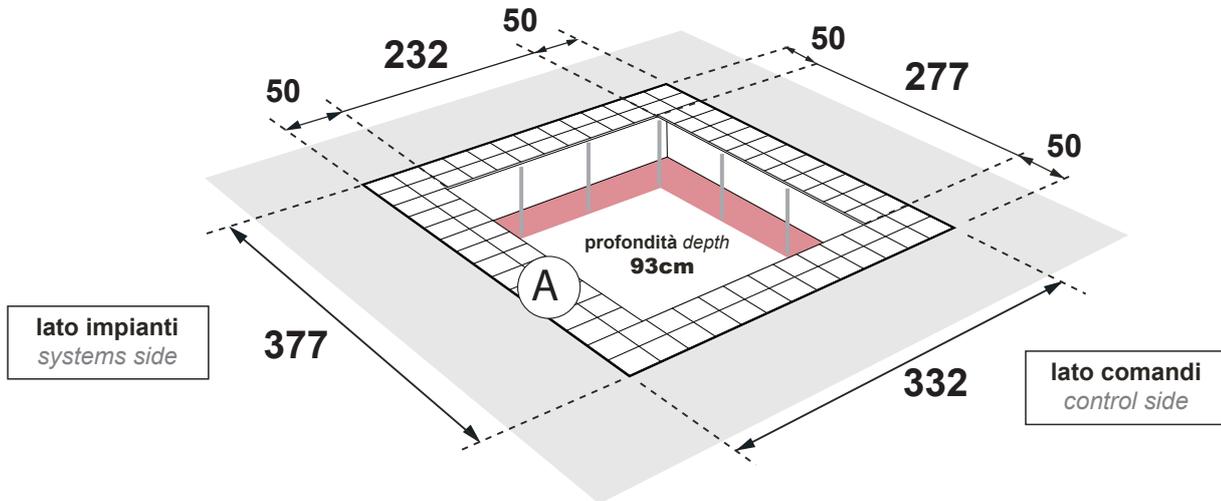

### A) DETTAGLI VANO INCASSO / INSPECTION COMPARTMENT DETAILS

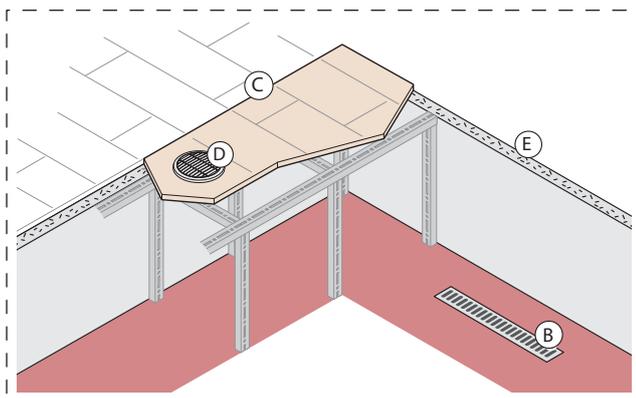

- A** Vano per ispezione perimetrale di 50cm con pavimento removibile  
Perimetric inspection compartment of 50cm with removable floor
- B** Griglie di drenaggio interne  
Internal drainage grates
- C** Pavimentazione antiscivolo  
Non-slip flooring
- D** 2 griglie Ø15 cm per garantire una corretta aerazione del vano tecnico  
n°2 Ø15 cm vents to ensure proper ventilation of the technical compartment
- E** Coibentazione: evita danni da gelo e condensa  
Insulation: prevents damage from freezing and condensation

NB: si raccomanda che il peso della minipiscina deve scaricare sulla base e non sui bordi.

NB: we recommend to let the spa discharge its weight on the base and not on the edges.

Per ottenere un buon accoppiamento tra la minipiscina e il rivestimento, si consiglia la posa dell'ultima fila di piastrelle (in prossimità del bordo) ad installazione avvenuta.

We advice to fix the last line of tiles near the edge once the installation is finished, the result will be a good match between the spa and the covering.

